

Compresso Connect F



Mantenimento della pressione con compressori

Per impianti di riscaldamento
con potenzialità fino a 4 MW e di
raffrescamento fino a 6 MW

*Engineering
GREAT Solutions*

Compresso Connect F

Compresso è un sistema di precisione per il mantenimento della pressione con compressori per impianti di riscaldamento, raffrescamento e solari. Il suo impiego avviene soprattutto dov'è richiesta compattezza e precisione. L'ambito di applicazione preferenziale si colloca tra il mantenimento della pressione con il vaso d'espansione Statico ed il sistema d'espansione Transfero. Il pannello di controllo del **Braincube Connect** permette un nuovo livello di connettività che rende possibile l'interfacciamento con sistemi BMS, anche con altri Braincube. Garantisce la gestione in remoto dell'impianto di pressurizzazione attraverso la funzione "live".



Caratteristiche principali

- > **Design migliorato per operare in modo più comodo e semplice**
Display touch a colori da 3,5" TFT. Interfaccia del menu intuitiva e facile da usare. Interfaccia in rete con funzioni di controllo remoto e "live". Pannello di controllo di nuova generazione Braincube Connect con Tecbox integrato.
- > **Connettività a regola d'arte**
Connessioni standardizzate verso sistemi BMS e dispositivi remoti (RS485, Ethernet, USB) in grado di ridurre i tempi di installazione e assistenza tecnica mediante il controllo dell'unità. Possibilità di connessione fino a 8 Braincube, in rete, con una connessione Master/Slave.
- > **Accesso remoto e Diagnostica**
Accesso remoto all'unità che ne facilita le operazioni di avviamento, riducendone i costi. Tempi di risposta molto brevi e minori costi di riparazione. Funzione di data logging per la verifica delle prestazioni dell'impianto.

Caratteristiche tecniche - Unità di comando TecBox

Applicazioni:

Sistemi di riscaldamento, solari e di raffrescamento.
Per impianti secondo la norma EN 12828, SWKI 93-1, sistemi solari secondo EN 12976 e ENV 12977 con sicurezza di temperatura max. in caso di mancanza di corrente.

Pressione:

Pressione minima ammissibile, PSmin: 0 bar
Pressione massima ammissibile, PS:
Vedi articoli

Temperatura:

Temperatura ambiente ammissibile max., TA: 40°C
Temperatura ambiente ammissibile min., TAmin: 5°C

Precisione:

Mantenimento della pressione con precisione ± 0.1 bar.

Tensione elettrica:

1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

Potenza elettrica assorbita:

Vedere i codici

Codice per il grado di protezione degli involucri:

IP 22 conforme ai EN 60529

Livello di pressione sonora:

59 dB(A) /1bar

Materiali:

Principali: acciaio, ottone e alluminio

Trasporto e stoccaggio:

In posti asciutti e con temperatura $> 0^{\circ}\text{C}$.

Approvazioni:

Certificato CE conforme ai requisiti delle Direttive europee 2004/108/EG, 2006/95/EG.

Caratteristiche tecniche - Vasi d'espansione

Applicazioni:

Unicamente con l'unità di controllo TecBox.
Vedi impieghi sotto descrizione tecnica - unità di controllo TecBox.

Fluido:

Sistema atossico e non aggressivo.
Additivo antigelo fino al 50%.

Pressione:

Pressione minima ammissibile, PSmin:
0 bar
Pressione massima ammissibile, PS:
Vedi articoli

Temperatura:

Temperatura ambiente ammissibile max.,
TB: 70°C
Temperatura ambiente ammissibile min.,
TBmin: 5°C
Per applicazioni conformi alla Direttiva PED:
Temperatura max. ammissibile,
TS: 120°C
Temperatura min. ammissibile,
TSmin: -10°C

Materiali:

Acciaio. Colore berillio.
Vescica in butile ermetica conforme
alla norma EN 13831 e allo standard
Pneumatex, sostituibile.

Trasporto e stoccaggio:

In posti asciutti e con temperatura > 0°C.

Approvazioni:

Certificato di prova CE in conformità alla
Direttiva PED/DEP 97/23/EC.

Garanzia:

Compresso CG, CG...E: 5 anni di
garanzia sulla vescica in butile ermetica.
Compresso CU, CU...E: 5 anni di
garanzia sul vaso.

Funzionamento, Programma, Vantaggi

Unità di comando TecBox

- Comando BrainCube Connect per connessione intelligente, completamente automatica e in sicurezza. Funzione di memoria automatica (self-learning).
- Verifica dell'impianto e data logging, memoria messaggi cronologica organizzata in funzione della priorità, controllabile in remoto grazie alla funzione "live", funzione di controllo periodico costante e automatica.
- Display touch a colori 3.5" TFT di tipo resistivo. Interfaccia del menu intuitiva, plurifunzionale. Rappresentazione di tutti i parametri e stati di funzionamento rilevanti in versione testo, grafica, multilingue.
- Funzionamento silenzioso.
- Monitoraggio e controllo opzionale della quantità d'acqua reintegrata con unità Pleno P.
- Rivestimento in acciaio di alta qualità.
- Montaggio sul vaso di base CU o CG fino.
- Kit di montaggio incluso per il collegamento del TecBox con il vaso principale, lato aria.

Vasi d'espansione:

- Vescica con sfiato nella parte superiore, vaso con scarico per la condensa nella parte inferiore.
- Sinus ring per il montaggio verticale.
- Vescica in butile ermetica airproof (CU, CU...E, CG, CG...E), intercambiabile (CG, CG...E).
- Apertura d'ispezione endoscopica per controlli interni (CU, CU...E). Due aperture flangiate per controlli interni (CG, CG...E).
- Rivestimento interno anti-corrosione per un'usura minima della vescica (CG, CG...E).
- Compresso tubo flessibile di allacciamento parte acqua e rubinetto di chiusura con sicura e scarico a sfera per lo svuotamento rapido del vaso (CU, CG).
- Compresso set di montaggio parte aria per il collegamento dei vasi e per la parte acqua rubinetto di chiusura con sicura e scarico a sfera per lo svuotamento rapido del vaso (CU...E, CG...E).

Dimensionamento

Sistemi di mantenimento della pressione per impianti con TAZ ≤ 100°C

Sistema di calcolo secondo EN 12828, SWKI 93-1 *).

Per tutte le applicazioni speciali quali gli impianti solari termici, le reti di teleriscaldamento, impianti con temperature superiori ai 100°C, impianti di raffrescamento con temperature inferiori ai 5°C si rimanda all'utilizzo del software di selezione HySelect, alla nostra brochure "Progettazione e dimensionamento" o in alternativa, contattare il nostro responsabile tecnico.

Formule ed equazione

Vs	Contenuto d'acqua dell'impianto		Vs = vs · Q Vs = noto	vs Q	Contenuto d'acqua specifico, tabella 2 Dimensionamento, calcolo contenuto d'acqua Potenza installata in kW.
Ve	Volume di espansione riscaldamento: raffrescamento:	EN 12828 SWKI 93-1 SWKI 93-1	Ve = e · Vs Ve = e · Vs · X¹⁾ Ve = e · Vs + Vwr	e e e	Coeff. di espansione per ts_{max} , tabella 1 Coeff. di espansione per $(ts_{max} + tr)/2$, tabella 1 Coeff. di espansione per ts_{max} , tabella 1
Vwr	Riserva d'acqua riscaldamento: raffrescamento:	EN 12828 SWKI 93-1 SWKI 93-1	Vwr ≥ 0,005 · Vs ≥ 3 L Vwr è considerato in Ve mediante il coefficiente X Vwr ≥ 0,005 · Vs ≥ 3 L		
p0	Pressione minima ²⁾ Valore limite inferiore per il mantenimento della pressione.		p0 = Hst/10 + 0,3 bar ≥ pz	Hst pz	Altezza statica Minima pressione di impianto necessaria, come ad es. il parametro NPSH per pompe e caldaie
pa	Pressione iniziale Soglia inferiore per l'ottimale mantenimento della pressione.		pa ≥ p0 + 0,3 bar		
pe	Pressione finale Soglia superiore per l'ottimale mantenimento della pressione.	EN 12828 SWKI 93-1	pe = pa + 0,2 pe ≤ psvs - dpsvs_c pe ≤ psvs/1,3	psvs dpsvs _c dpsvs _c dpsvs _c	Pressione di taratura della valvola di sicurezza Scarto di chiusura della valvola di sicurezza = 0,5 bar per psvs ≤ 5 bar ⁴⁾ = 0,1 · PSV per psvs > 5 bar ⁴⁾
VN	Volume nominale del vaso di espansione ⁵⁾	EN 12828 SWKI 93-1	VN ≥ (Ve + Vwr + 5^{3) VN ≥ (Ve + 5³⁾}		

Il nostro programma di dimensionamento HySelect implementa dati e sistemi di calcolo differenti. I risultati perciò potrebbero differire.

1) Q ≤ 30 kW: X = 3 | 30 kW < Q ≤ 150 kW: X = 2 | Q > 150 kW: X = 1,5

2) La formula per la pressione minima p0 si riferisce all'installazione del sistema di mantenimento della pressione sul lato aspirazione della pompa di circolazione. In caso di installazione sul lato premente, p0 deve essere aumentato della prevalenza della pompa Δp.

3) Maggiorazione di 5 litri con l'impiego dei sistemi di degasazione Vento.

4) Durante il funzionamento le valvole di sicurezza non devono superare questi valori di soglia.

5) Selezionare un vaso con contenuto nominale uguale o superiore.

*) SWKI 93-1: Valida solo per la Svizzera

Tabella 1: «e» coefficiente di espansione

t (TAZ, ts _{max} , tr, ts _{min}), °C	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110
e Acqua = 0°C	0,0016	0,0042	0,0077	0,0119	0,0169	0,0226	0,0288	0,0357	0,0433	0,0472	0,0513
e peso in % MEG*											
30 % = -14°C	0,0085	0,0120	0,0160	0,0216	0,0277	0,0343	0,0413	0,0488	0,0568	0,0611	0,0654
40 % = -24°C	0,0139	0,0183	0,0234	0,0294	0,0357	0,0426	0,0499	0,0576	0,0657	0,0700	0,0744
50 % = -35°C	0,0198	0,0251	0,0307	0,0370	0,0437	0,0507	0,0581	0,0660	0,0742	0,0786	0,0830
e peso in % MPG**											
30 % = -12°C	0,0143	0,0199	0,0260	0,0325	0,0394	0,0468	0,0546	0,0631	0,0719	0,0766	0,0815
40 % = -20°C	0,0210	0,0271	0,0337	0,0407	0,0480	0,0560	0,0642	0,0730	0,0825	0,0872	0,0923
50 % = -33°C	0,0279	0,0346	0,0415	0,0490	0,0567	0,0650	0,0737	0,0829	0,0925	0,0974	0,1025

Tabella 2: «vs» contenuto d'acqua * approssimativo degli impianti di riscaldamento centralizzati riferito alla potenza installata Q**

ts _{max} tr	°C	90 70	80 60	70 55	70 50	60 40	50 40	40 30	35 28
Radiatori tubolari	vs Litri/kW	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	-	-
Piastre radianti	vs Litri/kW	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	-	-
Convettori	vs Litri/kW	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	-	-
Ventilazione	vs Litri/kW	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	-	-
Riscaldamento a pavimento	vs Litri/kW	10,3	11,4	13,3	13,1	15,8	20,3	29,1	37,8

*) MEG = Mono-Ethylene Glycol

**) MPG = Mono-Propylene Glycol


***) Contenuto d'acqua = caldaia + distribuzione + radiatori

Temperature

ts_{max}	Temperatura massima del sistema Temperatura massima per calcolare l'espansione di volume. Negli impianti di riscaldamento è la temperatura di mandata prevista con la quale l'impianto deve essere fatto funzionare alla più bassa temperatura esterna presumibile (temperatura esterna standard secondo la norma EN 12828). Negli impianti di raffrescamento è la temperatura massima che si regola secondo le condizioni operative o di fermo, nei sistemi solari è la temperatura fino alla quale va evitata l'evaporazione.
ts_{min}	Temperatura minima del sistema Temperatura minima per il calcolo del volume d'espansione. Corrisponde al punto di solidificazione. La temperatura minima viene determinata in base alla quantità del liquido antigelo contenuto nell'acqua. Acqua senza liquido antigelo equivale t _{min} = 0.
tr	Temperatura di ritorno Temperatura di ritorno dell'impianto di riscaldamento alla più bassa temperatura esterna presumibile (temperatura esterna standard secondo la norma EN 12828).
TAZ	Limitatore termico di sicurezza, Termostato di sicurezza, Temperatura di sicurezza Dispositivo di sicurezza ai sensi della norma EN 12828 per la protezione termica dei generatori di calore. Se si supera la temperatura di sicurezza impostata, il generatore di calore deve essere spento. Dai limitatori viene provocato un bloccaggio, dai termostati l'apporto di calore viene riattivato automaticamente appena si riscalda al di sotto della temperatura impostata. Valore di impostazione per impianti secondo la norma EN 12828 ≤ 110 °C.


Mantenimento preciso della pressione

Gli apparecchi automatici Compresso regolati ad aria minimizzano le oscillazioni di pressione tra p_a e p_e .
 $\pm 0,1$ bar

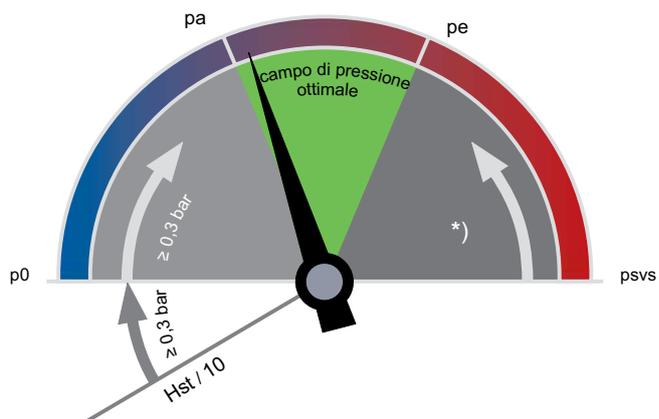

*)
 $\geq psvs \cdot 0.9 \geq 0.5$
 $\geq psvs \cdot 0.3 / 1.3$ SWKI 93-1 riscaldamento

p0 Pressione minima



Compresso

p_0 ed i punti di commutazione vengono calcolati dal BrainCube.

pa Pressione iniziale



Compresso

p_a diminuita sotto la pressione minima durante la fase di raffreddamento, poi compressore «on».
 $p_a = p_0 + 0,3$

pe Pressione finale



Compresso

p_e viene superata mediante riscaldamento, poi valvola elettromagnetica «aperta» sul lato aria.
 $p_e = p_a + 0,2$

Tabella 3: DNe valori indicativi per le condotte di espansione secondo SITC 93-1 per Statico e Compresso

Lunghezza fi no a circa 30 m	DNe	20	25	32	40	50
Riscaldamento :						
EN 12828	Q kW	1000	1700	3000	3900	6000
SWKI 93-1 *)	Q kW	300	600	900	1400	3000
Raffreddamento:						
$ts_{max} \leq 50$ °C	Q kW	1600	2700	-	-	-

*) Valido per la Svizzera

Selezione rapida

Sistemi di riscaldamento TAZ ≤ 100 °C, senza additivo antigelo

Q [kW]	TecBox 1 compressore C 10.1 F Altezza statica Hst [m]	Vaso principale			
		Radiatori		Piastre radianti	
		90 70	70 50	90 70	70 50
		Volume nominale VN [litri]			
≤ 300	46,1	200	200	200	200
400	46,1	300	300	200	200
500	46,1	300	300	200	200
600	45,0	400	400	300	300
700	41,0	500	500	300	300
800	37,5	500	500	400	300
900	34,6	600	600	400	400
1000	32,0	600	600	400	400
1100	29,8	800	800	500	400
1200	27,7	800	800	500	500
1300	25,9	800	800	500	500
1400	24,2			600	500
1500	22,7			600	600
2000	16,6			800	800

Esempio

Q = 900 kW

Radiatori tubolari 90 | 70 °C

TAZ = 100 °C

Hst = 35 m

psvs = 6 bar

Selezionato:

TexBox C 10.1-6 F

Vaso principale CU 600.6

Impostazione BrainCube:

Hst = 35 m

TAZ = 100 °C

Verifica fattore psvs:

per TAZ = 100 °C

EN 12828: psvs: $35/10 + 1,3 = 4,8 < 6$

o.k.

SWKI 93-1: psvs: $(35/10 + 0,8) \cdot 1,3 = 5,59 < 6$

o.k.

Equipaggiamento

Condotta d'espansione

Secondo tabella, 3. Nel caso di più vasi, il calcolo dipende dalla capacità di ogni vaso.

Rubinetto d'intercettazione con sicura DLV

Integrato nella fornitura.

Zeparo

Valvola di spurgo rapido Zeparo ZUT, ZUTX o ZUP ad ogni punto alto per lo spurgo dell'aria durante il riempimento e l'aerazione durante lo scarico. Separatore per fanghi e magnetite in ogni impianto nel condotto di ritorno principale che porta al generatore di calore. In mancanza di degasazione centrale (ad es. Vento o Compresso CPV), è possibile installare un separatore di microbolle nella condotta principale, a monte della pompa di circolazione.

Il valore dell'altezza Hst_m , come da diagramma, al di sopra del separatore di microbolle non deve essere superato.

ts_{max} °C	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Hst_m m.c.a.	15,0	13,4	11,7	10,0	8,4	6,7	5,0	3,3	1,7


Esempi applicativi

Compresso C 10.1 F Connect

TecBox con 1 compressore sul vaso principale, mantenimento della pressione con precisione $\pm 0,1$ bar, e unità per il reintegro Pleno P.

(da adattare alle condizioni presenti in loco)

Per impianti di riscaldamento fino a circa 2.000 kW.

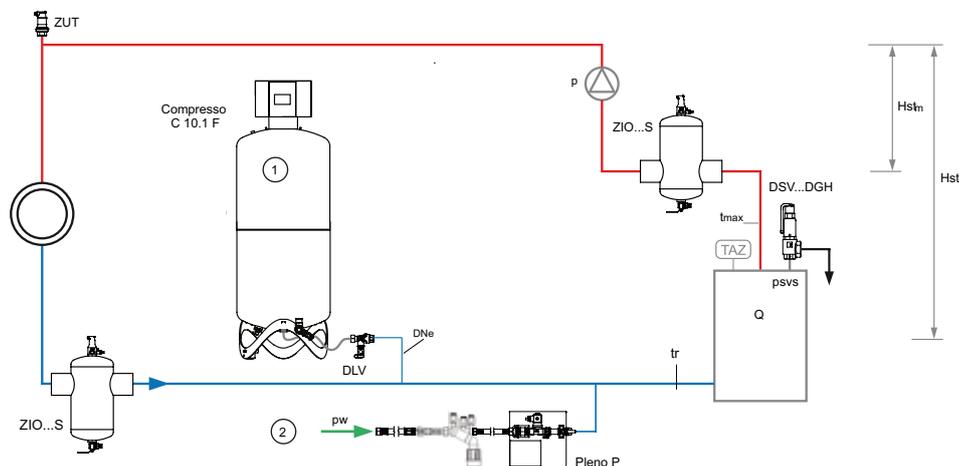

1. Compresso Vaso principale CU
2. Collegamento reintegro, $p_w \geq p_0 + 1,7$ bar, (max. 10 bar)


Zeparo ZIO...S posato sulla mandata come separatore di microbolle, sul ritorno come separatore di fanghi.

Zeparo ZUT per lo spurgo automatico dell'aria durante il riempimento e l'aerazione durante lo scarico.


Per ulteriori accessori, selezione e dettagli prodotti:

vedere schede tecniche di *Pleno*, *Zeparo* e *Accessori*

Installazione

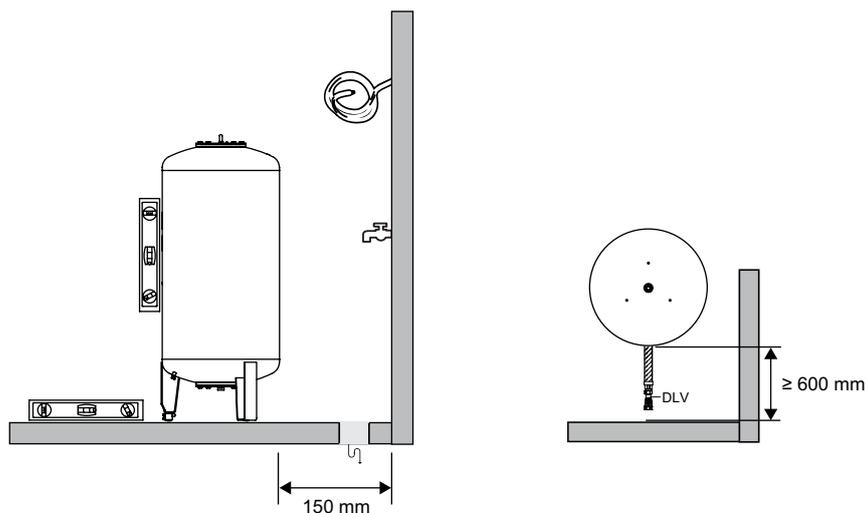

Unità di comando TecBox, Compresso C 10.F Connect



Compresso C 10.1 F Connect


Mantenimento della pressione di precisione $\pm 0,1$ bar

1 compressore. Blocco valvole con 1 valvola di sovrappressione e valvola di sicurezza.

Modello	PS [bar]	B	H	T	m [kg]	PeI [kW]	EAN	Codice art.
C 10.1-3.75 F	3,75	370	315	370	14	0,6	7640153570970	810 1411
C 10.1-5 F	5	370	315	370	14	0,6	7640153570987	810 1413
C 10.1-6 F	6	370	315	370	14	0,6	7640153570994	810 1414

T = Profondità dell'apparecchio


Vaso d'espansione

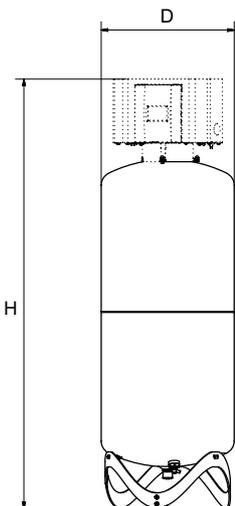

Compresso CU

Vaso principale. Piede di misurazione del contenuto. Compresso tubo flessibile di allacciamento lato acqua e rubinetto di chiusura con sicurezza e scarico con rubinetto a sfera per lo svuotamento rapido del vaso.

Modello	VN [l]	PS _{CH} [bar]	D	H	m [kg]	S	Sw	EAN	Codice art.
6 bar (PS)									
CU 200.6	200	6	500	1622	34	Rp1	G3/4	7640148630771	712 1000
CU 300.6	300	6	560	1753	40	Rp1	G3/4	7640148630788	712 1001
CU 400.6	400	6	620	1818	58	Rp1	G3/4	7640148630795	712 1002
CU 500.6	500	6	680	1914	67	Rp1	G3/4	7640148630801	712 1003
CU 600.6	600	5	740	1925	80	Rp1	G3/4	7640148630818	712 1004
CU 800.6	800	3,75	740	2418	98	Rp1	G3/4	7640148630825	712 1005

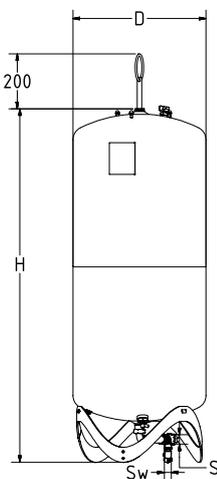

Compresso CU...E


Vaso supplementare. Compresso tubo flessibile di allacciamento lato acqua e rubinetto di chiusura con sicurezza e scarico con valvola a sfera per lo svuotamento rapido del vaso, set di montaggio lato aria per il collegamento dei vasi.

Modello	VN [l]	PS _{CH} [bar]	D	H	H***	m [kg]	S	Sw	EAN	Codice art.
6 bar (PS)										
CU 200.6 E	200	6	500	1340	1365	33	Rp1	G3/4	7640148630832	712 2000
CU 300.6 E	300	6	560	1469	1690	39	Rp1	G3/4	7640148630849	712 2001
CU 400.6 E	400	6	620	1532	1760	57	Rp1	G3/4	7640148630856	712 2002
CU 500.6 E	500	6	680	1627	1858	66	Rp1	G3/4	7640148630863	712 2003
CU 600.6 E	600	5	740	1638	1873	79	Rp1	G3/4	7640148630870	712 2004
CU 800.6 E	800	3,75	740	2132	2360	97	Rp1	G3/4	7640148630887	712 2005

VN = Volume nominale

PS_{CH} = Pressione massima ammissibile Svizzera: Pressione fino alla quale, secondo la direttiva svizzera SITC 93-1, il vaso d'espansione non necessita di alcuna autorizzazione ($PS \cdot VN \leq 3000$ bar * litri).


***) Altezza max. raggiunta quando il vaso è inclinato

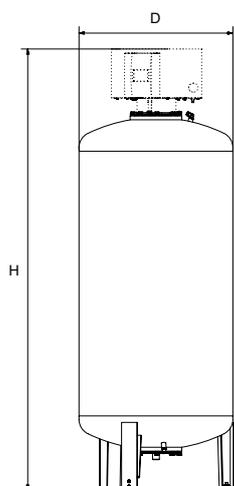

Compresso CG

Vaso principale. Piede di misurazione del contenuto. Compresso tubo flessibile di allacciamento lato acqua e rubinetto di chiusura con sicurezza e scarico con rubinetto a sfera per lo svuotamento rapido del vaso.

Modello*	VN [l]	PS _{CH} [bar]	D	H**	m	S	Sw	EAN	Codice art.
6 bar (PS)									
CG 300.6	300	6	500	2086	140	Rp1	G3/4	7640148630894	712 1006
CG 500.6	500	6	650	2126	190	Rp1	G3/4	7640148630900	712 1007
CG 700.6	700	4,2	750	2156	210	Rp1	G3/4	7640148630917	712 1008

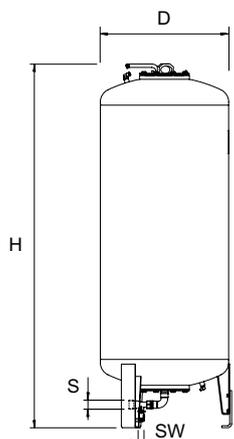

Compresso CG...E

Vaso supplementare. Compresso rubinetto di chiusura con sicura e scarico a sfera per lo svuotamento rapido del vaso e set di montaggio parte aria per il collegamento dei vasi.

Modello*	VN [l]	PS _{CH} [bar]	D	H**	H***	m	S	Sw	EAN	Codice art.
6 bar (PS)										
CG 300.6E	300	6	500	1944	1839	140	Rp1	G3/4	7640148630986	712 2006
CG 500.6E	500	6	650	1987	1893	190	Rp1	G3/4	7640148630993	712 2007
CG 700.6E	700	4,2	750	2018	1931	210	Rp1	G3/4	7640148631006	712 2008

VN = Volume nominale

PS_{CH} = Pressione massima ammissibile Svizzera: Pressione fino alla quale, secondo la direttiva svizzera SITC 93-1, il vaso d'espansione non necessita di alcuna autorizzazione ($PS \cdot VN \leq 3000 \text{ bar} \cdot \text{litri}$).

*) Vasi speciali su richiesta.

**) Tolleranza 0 /-100.

***) Altezza max. raggiunta quando il vaso è inclinato

